5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมรูปภาพการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

(1) ทางวิทยาลัยพหุวิทยการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง


- ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตรนับจากคันบีบ พร้อมกับติดป้ายแสดง






- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด



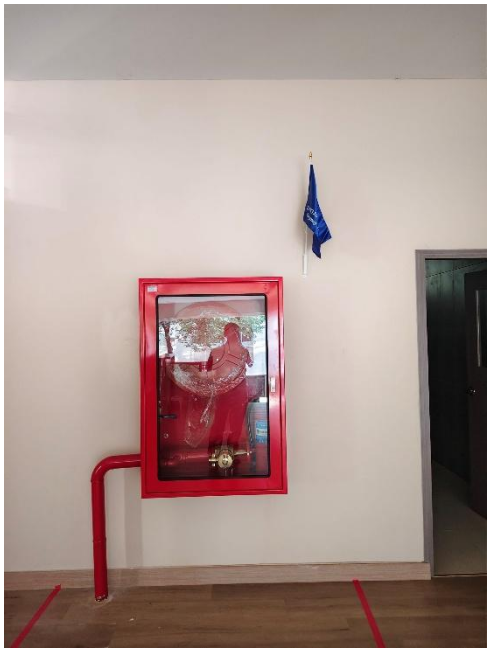

(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

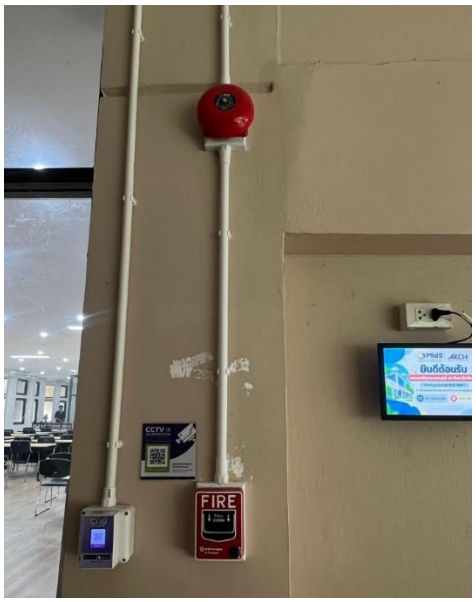



- ติดตั้งตัวดักจับควัน (smoke detector) หรือตัวตรวจจับความร้อน (heat detector)





(3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน









ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง