# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

อาคาร 1 ชั้น 1




ตู้จ่าย และ
รับน้ำดับเพลิง



ถังดับเพลิง




ทางหนีไฟ




จุดรวมพล




จุดที่ 2 บริเวณสนามแบดมินตัน
หน้าร้านกาแฟรสโต

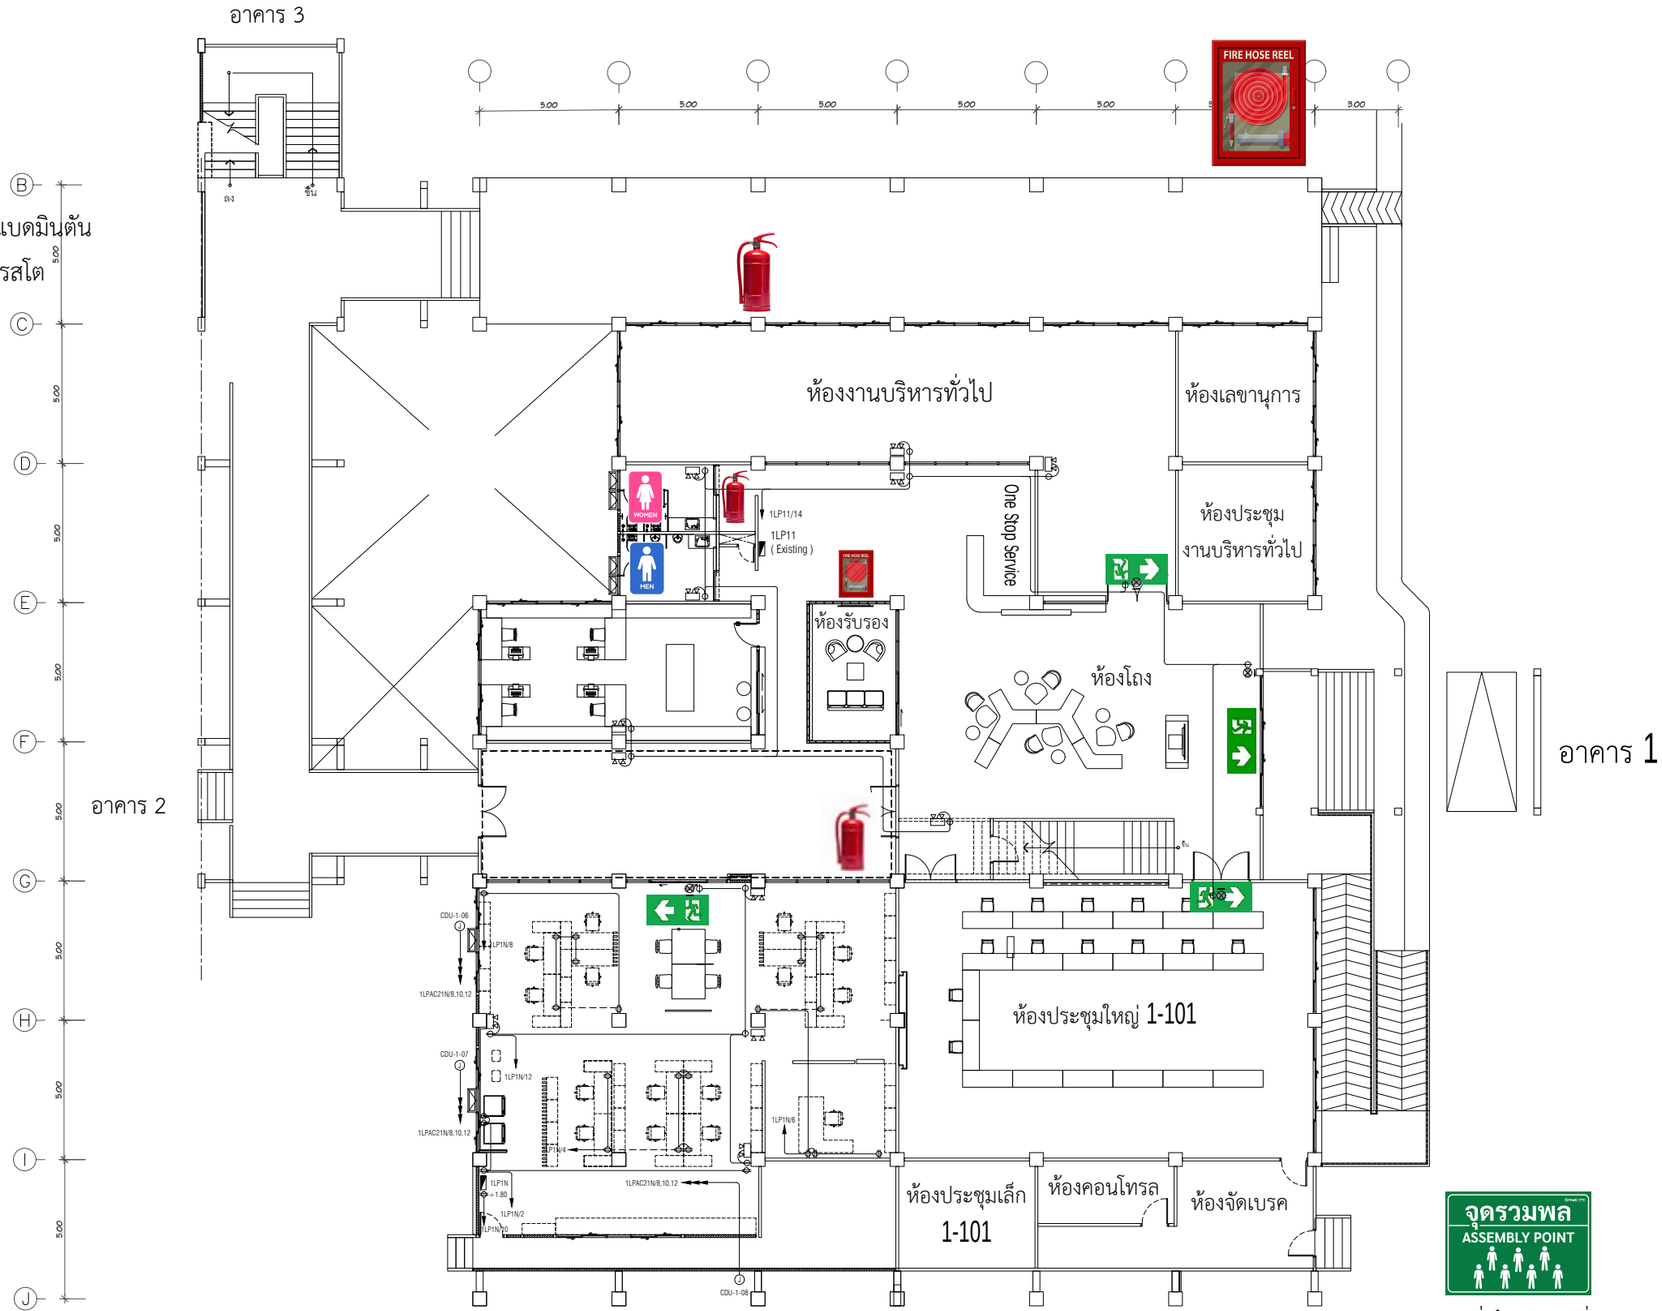





จุดที่ 1 บริเวณที่จอดรถคนพิการ

ถังดับเพลิงมีเพียงต่อการใช้งาน พร้อมกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง


# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

## อาคาร 1 ชั้น 2

ตู้จ่าย และ รับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ

ถังดับเพลิง

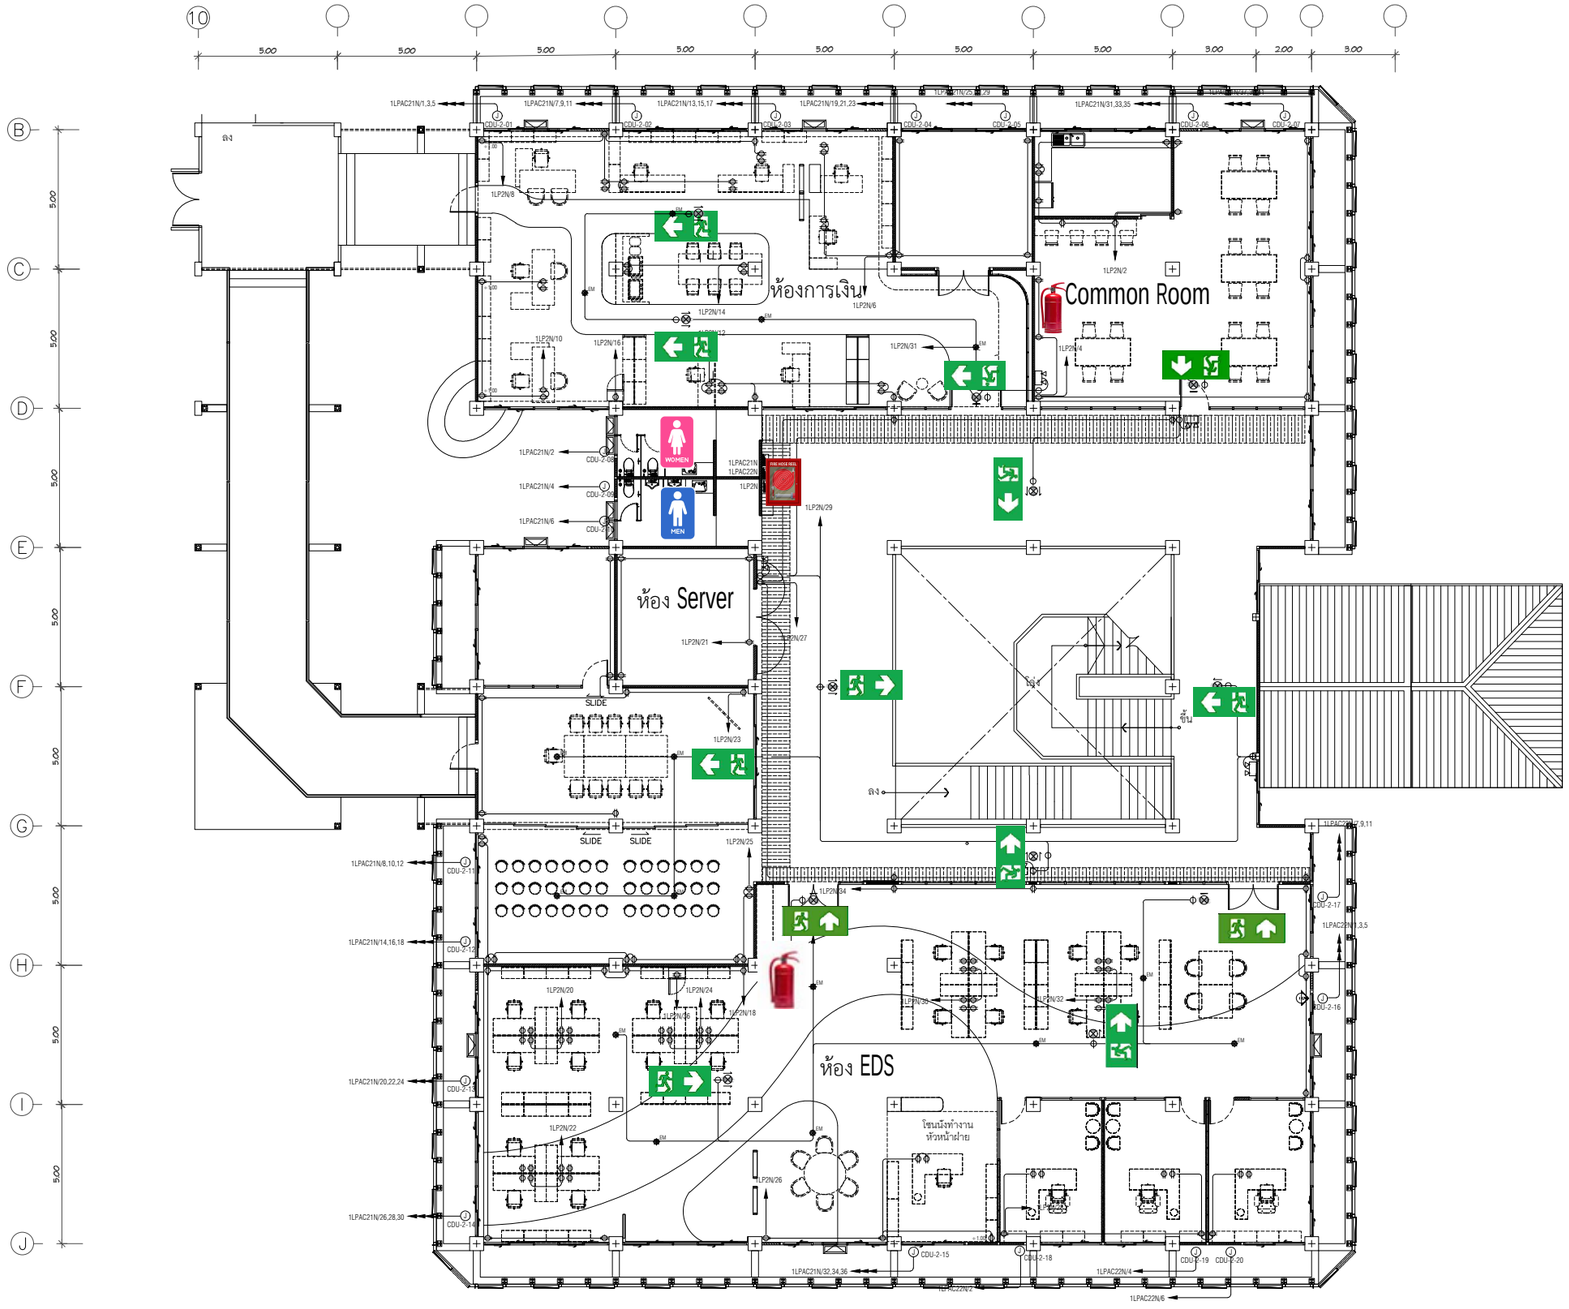


ถังดับเพลิงมีเพียงต่อการใช้งาน พร้อมกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง

# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย


## อาคาร 1 ชั้น 3

ตู้จ่าย และ รับน้ำดับเพลิง

ทางหนีไฟ

ถังดับเพลิง

จุดรวมพล

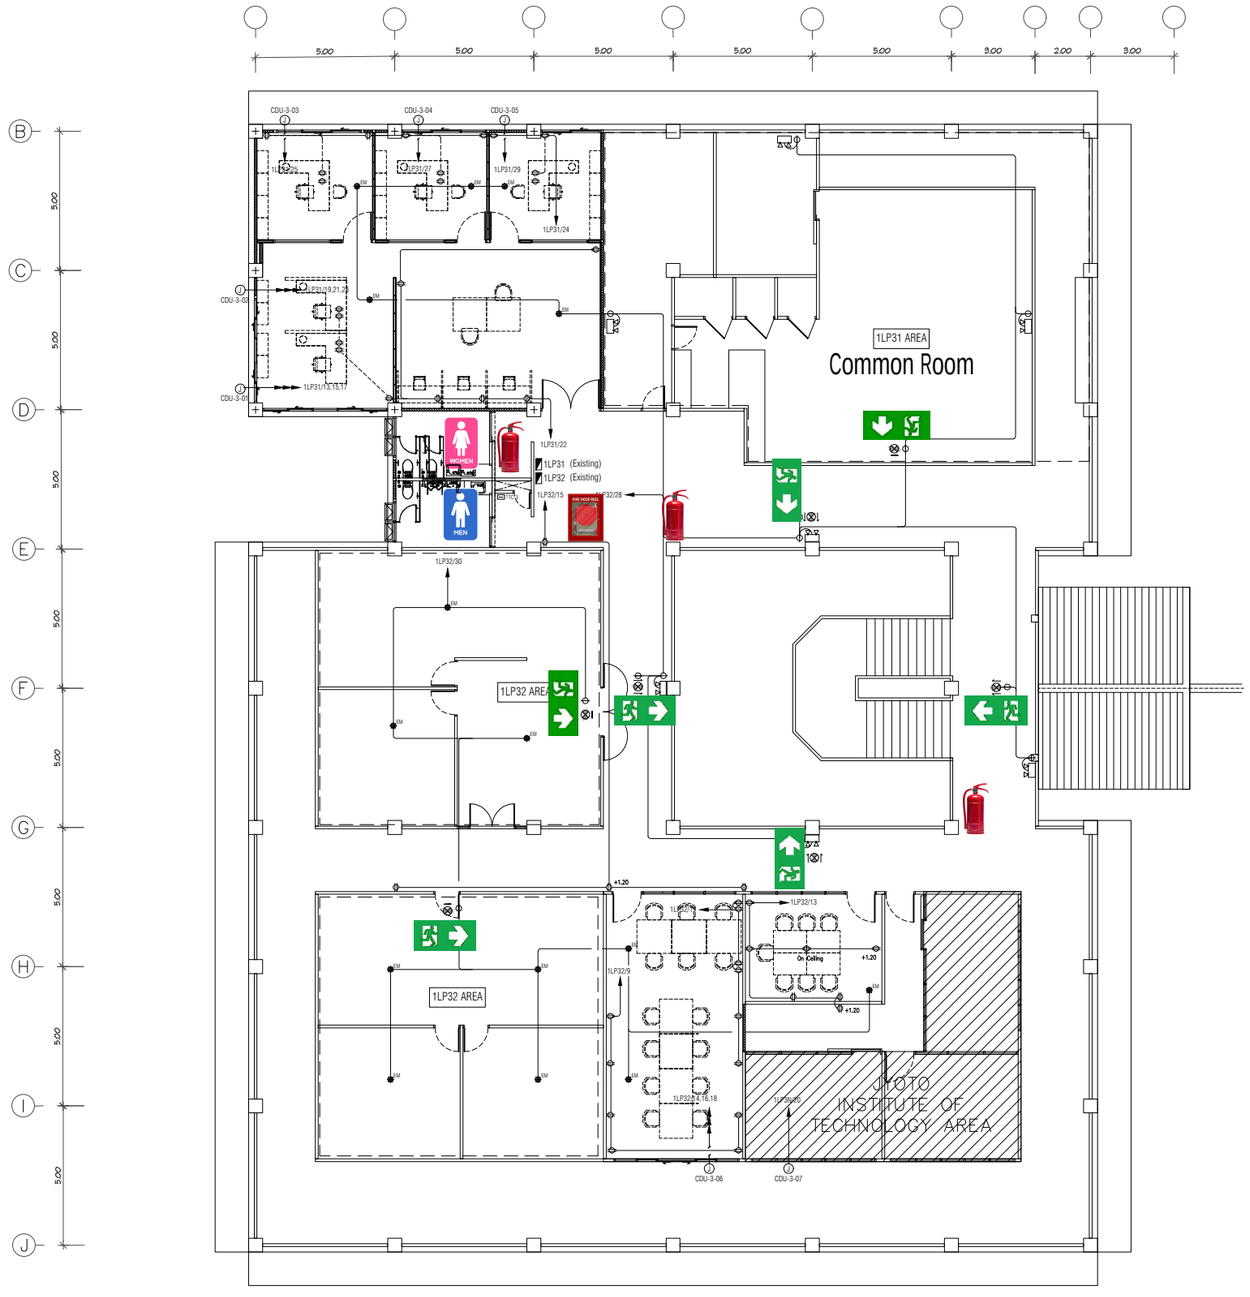


ถังดับเพลิงมีเพียงต่อการใช้งาน พร้อมกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง

อาคาร 3 ชั้น 1

# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย




ตู้จ่าย และ
รับน้ำดับเพลิง




ถังดับเพลิง



ทางหนีไฟ




จุดรวมพล

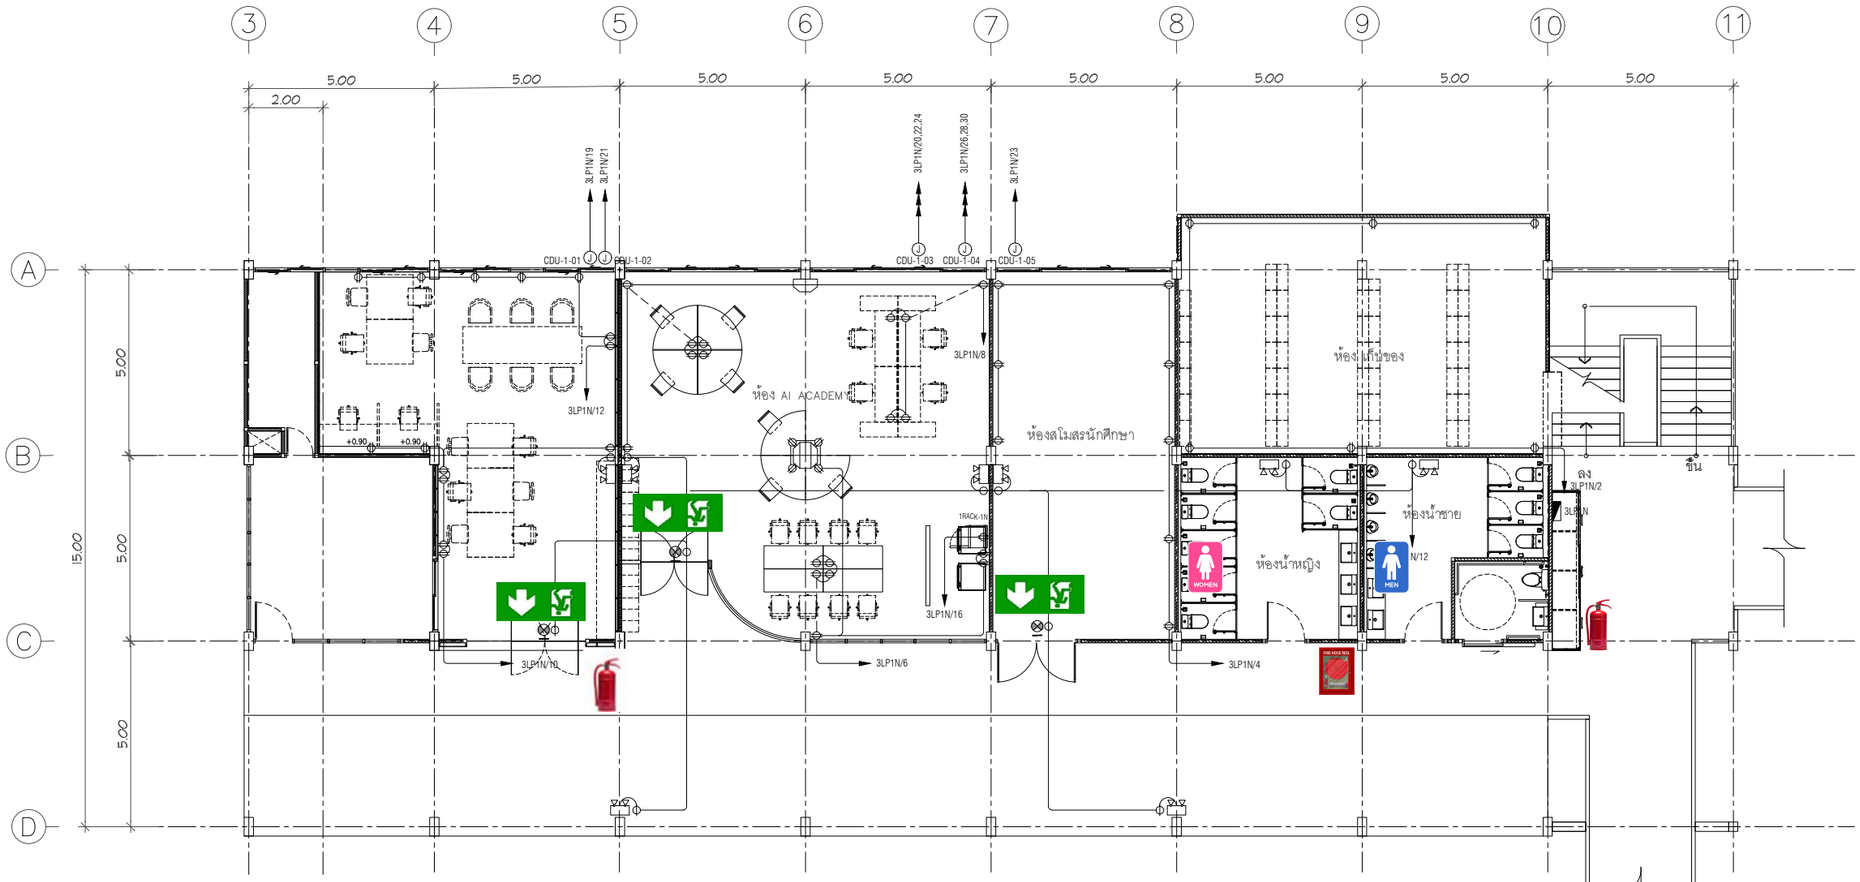


ถังดับเพลิงมีเพียงต่อการใช้งาน พร้อมกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง

อาคาร 3 ชั้น 2

# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย




ตู้จ่าย และ
รับน้ำดับเพลิง



ทางหนีไฟ



ถังดับเพลิง




จุดรวมพล




ถังดับเพลิงมีเพียงต่อการใช้งาน พร้อมกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง

อาคาร 2 ชั้น 1


# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย




ตู้จ่าย และ
รับน้ำดับเพลิง



ถังดับเพลิง

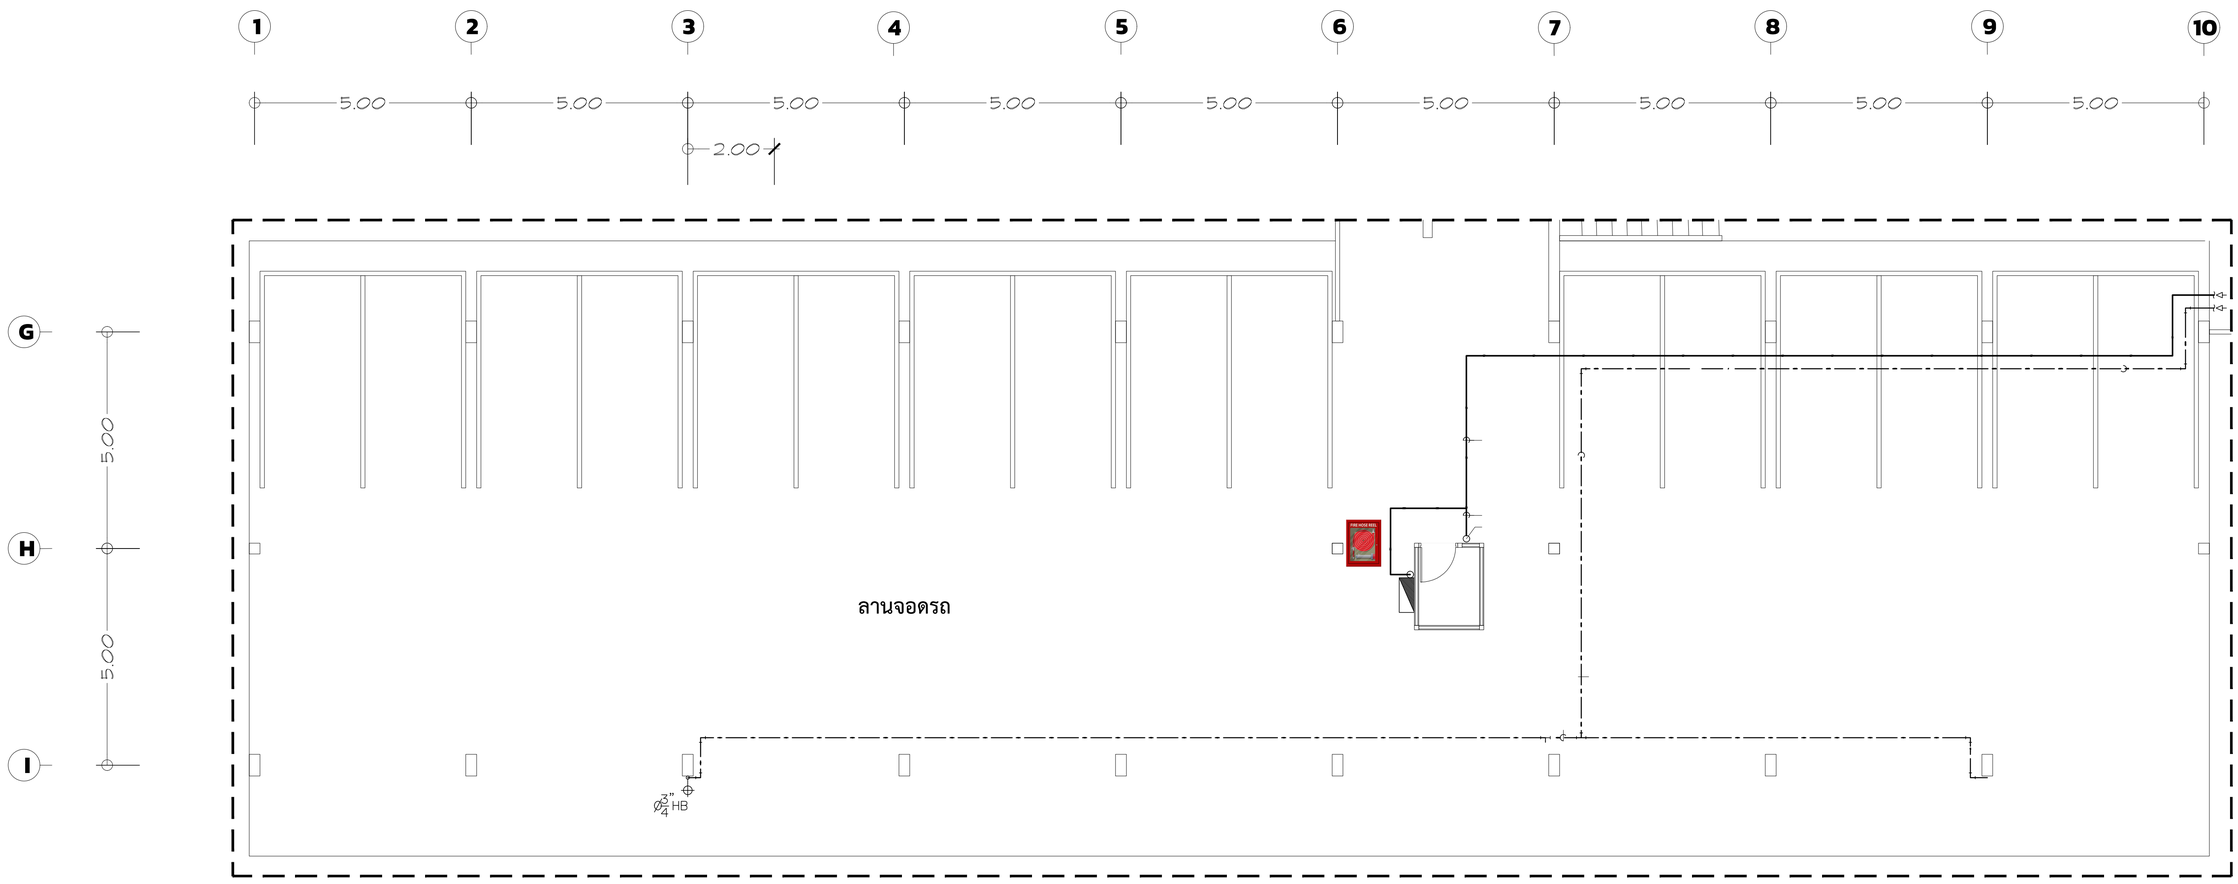

อาคาร 2 ชั้น 2




ตู้จ่าย และ
รับน้ำดับเพลิง



ถังดับเพลิง

# แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

